CONTROSOFFITTO NEUTRO IN CARTONGESSO

CONTROSOFFITTO RADIANTE RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PALESTRA

CONTROSOFFITTO RADIANTE RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PALESTRA

CONTROSOFFITTO RADIANTE RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PALESTRA

CONTROSOFFITTO NEUTRO IN CARTONGESSO

n°8 DIFFUSORI A DISLOCAMENTO ø400

n°8 DIFFUSORI A DISLOCAMENTO ø400

SEZIONE CANALE PRINCIPALE 900X500

ø400

900x500

900x500

700x500

700x500

700x500

CANALI ISOLATI CORRENTI NEL VESPAIO AERATO

CANALI ISOLATI CORRENTI NEL VESPAIO AERATO

CANALI ISOLATI CORRENTI NEL VESPAIO AERATO

CANALI ISOLATI CORRENTI NEL VESPAIO AERATO

SEZIONE A–A parte DESTRA

PARTICOLARE 1:10

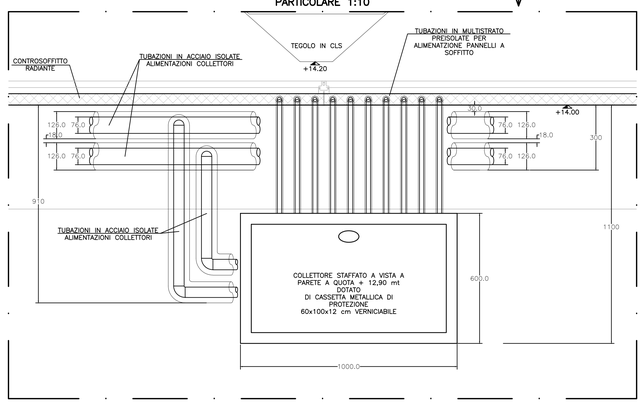

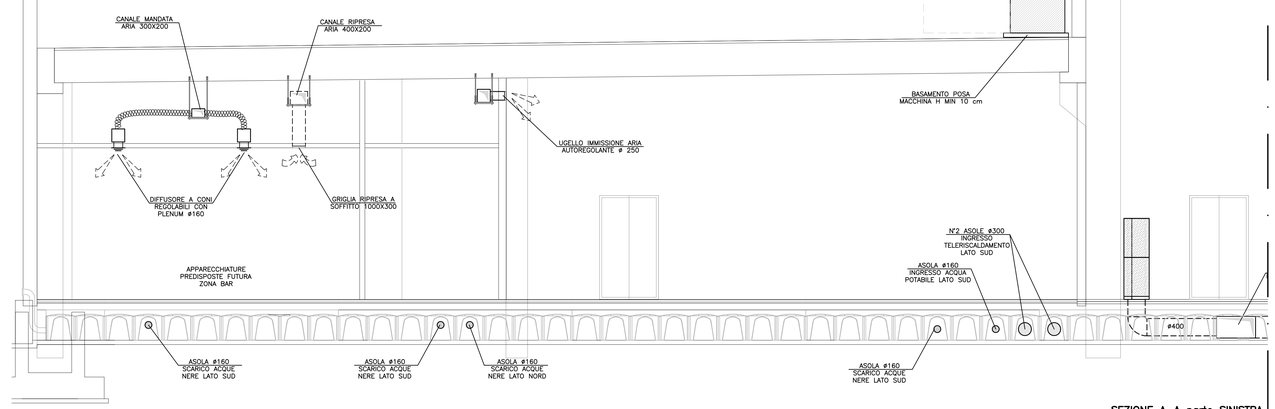

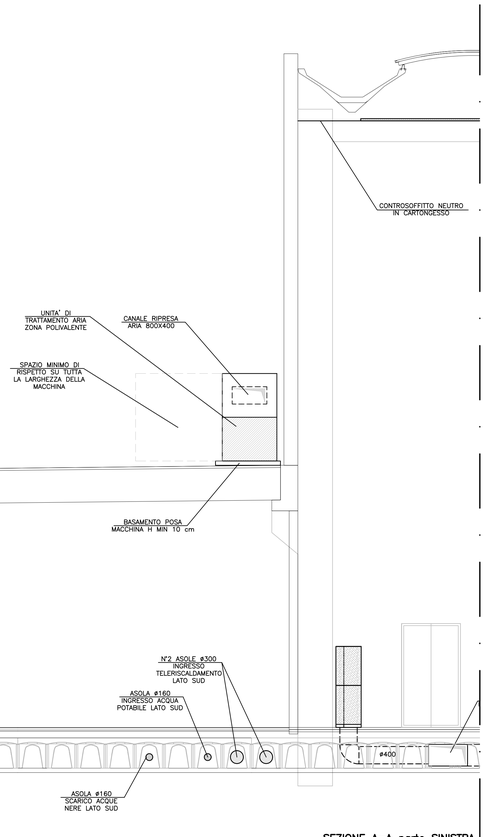

SEZIONE A–A parte SINISTRA

TIPICO DIFFUSORE A DISLOCAMENTO

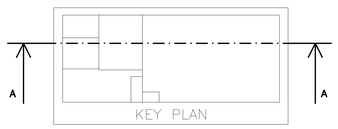

NOTE :
– LA DISTRIBUZIONE AERAULICA DOVRA' ESSERE PROVVISTA DI ACCORGIMENTI ACUSTICI (SILENZIATORI) PER EVITARE LA TRASMISSIONE DEL RUMORE NEI LOCALI;
– IDONEE PROTEZIONI ACUSTICHE–FONOASSORBENTI DOVRANNO ESSERE REALIZZATE ALL'INTERNO DEI CONTROSOFFITTI DOVE SARANNO ALLOGGIATE LE UNITA;
– I CANALI SARANNO DOTATI DI IDONEI ACCORGIMENTI E/O SISTEMI TALI DA CONSENTIRE LA PERIODICA SANIFICAZIONE E/O MANUTENZIONE;
– QUALORA IL CONTROSOFFITTO NON SIA DEL TIPO ISPEZIONABILE, SARANNO DA PREVEDERE ADEGUATE BOTOLE DI ISPEZIONE IN CORRISPONDENZA DEGLI ALLACCI, DEL QUADRO ELETTRICO E DEI FILTRI DELLE UNITA, PER POTER ESEGUIRE UNA CORRETTA MANUTENZIONE, PULIZIA E CONTROLLO DELLE STESSE;
– NEI LOCALI DOVE E' PREVISTA LA SOLA ESTRAZIONE E' NECESSARIO PREVEDERE LE PORTE RIALZATE DI 1÷3 CM O GRIGLIE DI TRANSITO SULLE PORTE;
– COLLEGARE GLI SCARICHI CONDENSA DELLE UNITA' INTERNE, UNITA' ESTERNE, EVENTUALI RECUPERATORI, DEUMIDIFICATORI ALLA RETE DI SCARICO CONDENSA;
– PER PARTICOLARI DI POSA E COSTRUZIONE DELLE CANALIZZAZIONI E GLI ISOLAMENTI DA UTILIZZARE VEDERE TAVOLA PARTICOLARI;

NOTA : IL PRESENTE DISEGNO E' VALIDO PER I SOLI ASPETTI IMPIANTISTICI RAPPRESENTATI, FARE RIFERIMENTO ALLA SERIE DI DISEGNI ARCHITETTONICI/STRUTTURALI PER QUALSIASI ASPETTO EDILE/STRUTTURALE.

LEGENDA

	CANALE DI MANDATA
	CANALE DI RIPRESA
	CANALE FLESSIBILE
	DIFFUSORE DI MANDATA (D ...x....)
	BOCCHETTA DI MANDATA (B ...x....)
	UGELLO ORIENTABILE
	DIFFUSORE A FILO PAVIMENTO
	DIFFUSORE LINEARE
	DIFFUSORE AD EFFETTO ELOICALE
	GRIGLIA DI RIPRESA (G ...x....)
	VALVOLA DI ASPIRAZIONE (VA...)
	GRIGLIA DI TRANSITO (T ...x...)

Città di Desio

COMUNE DI DESIO (MB)

ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA
LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, DESIO

PROGETTO ESECUTIVO

ITALIA CONI SERVIZI

GESTIONE PATRIMONIO
E CONSULENZE IMPIANTI SPORTIVI
INGEGNERIA E GESTIONE PATRIMONIO

R.U.P.: ING. EMILIANO CURI

COORDINAMENTO OPERE SPECIALISTICHE
Arch. Fabrizio Pirola

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI :
per. ind. Luigi Giarratana

Studio Tecnologico Associato PROGETTO CLIMA

ELABORATO	IMPIANTI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO SEZIONE
EM12	1:50 - 1:10
	16 GIUGNO 2016 - Agg: 7 NOVEMBRE 2016

È vietata la riproduzione totale o parziale dei contenuti qui presenti ©